


LEGENDA	
	Percorso di uscita orizzontale
	Percorso di uscita in basso
	Percorso di uscita in alto
	Uscita di emergenza
	Percorso di fuga
	Estintore Portatile
	Idrante
	Cassetta pronto soccorso
	Punto di raccolta
	Quadro Generale
	Quadro di Piano
	Serbatatoio Riserva Antincendio 10.000 lt
	Gruppo Pompe Antincendio
	Porta tagliafuoco REI 60
	Raggio d'azione Idrante R=25m
	Dorsale rete Idranti da 2"1/2
	Attacco per Autopompa
	Pannellatura REI 60
	Elementi strutturali mai inferiori a EI(REI) 60

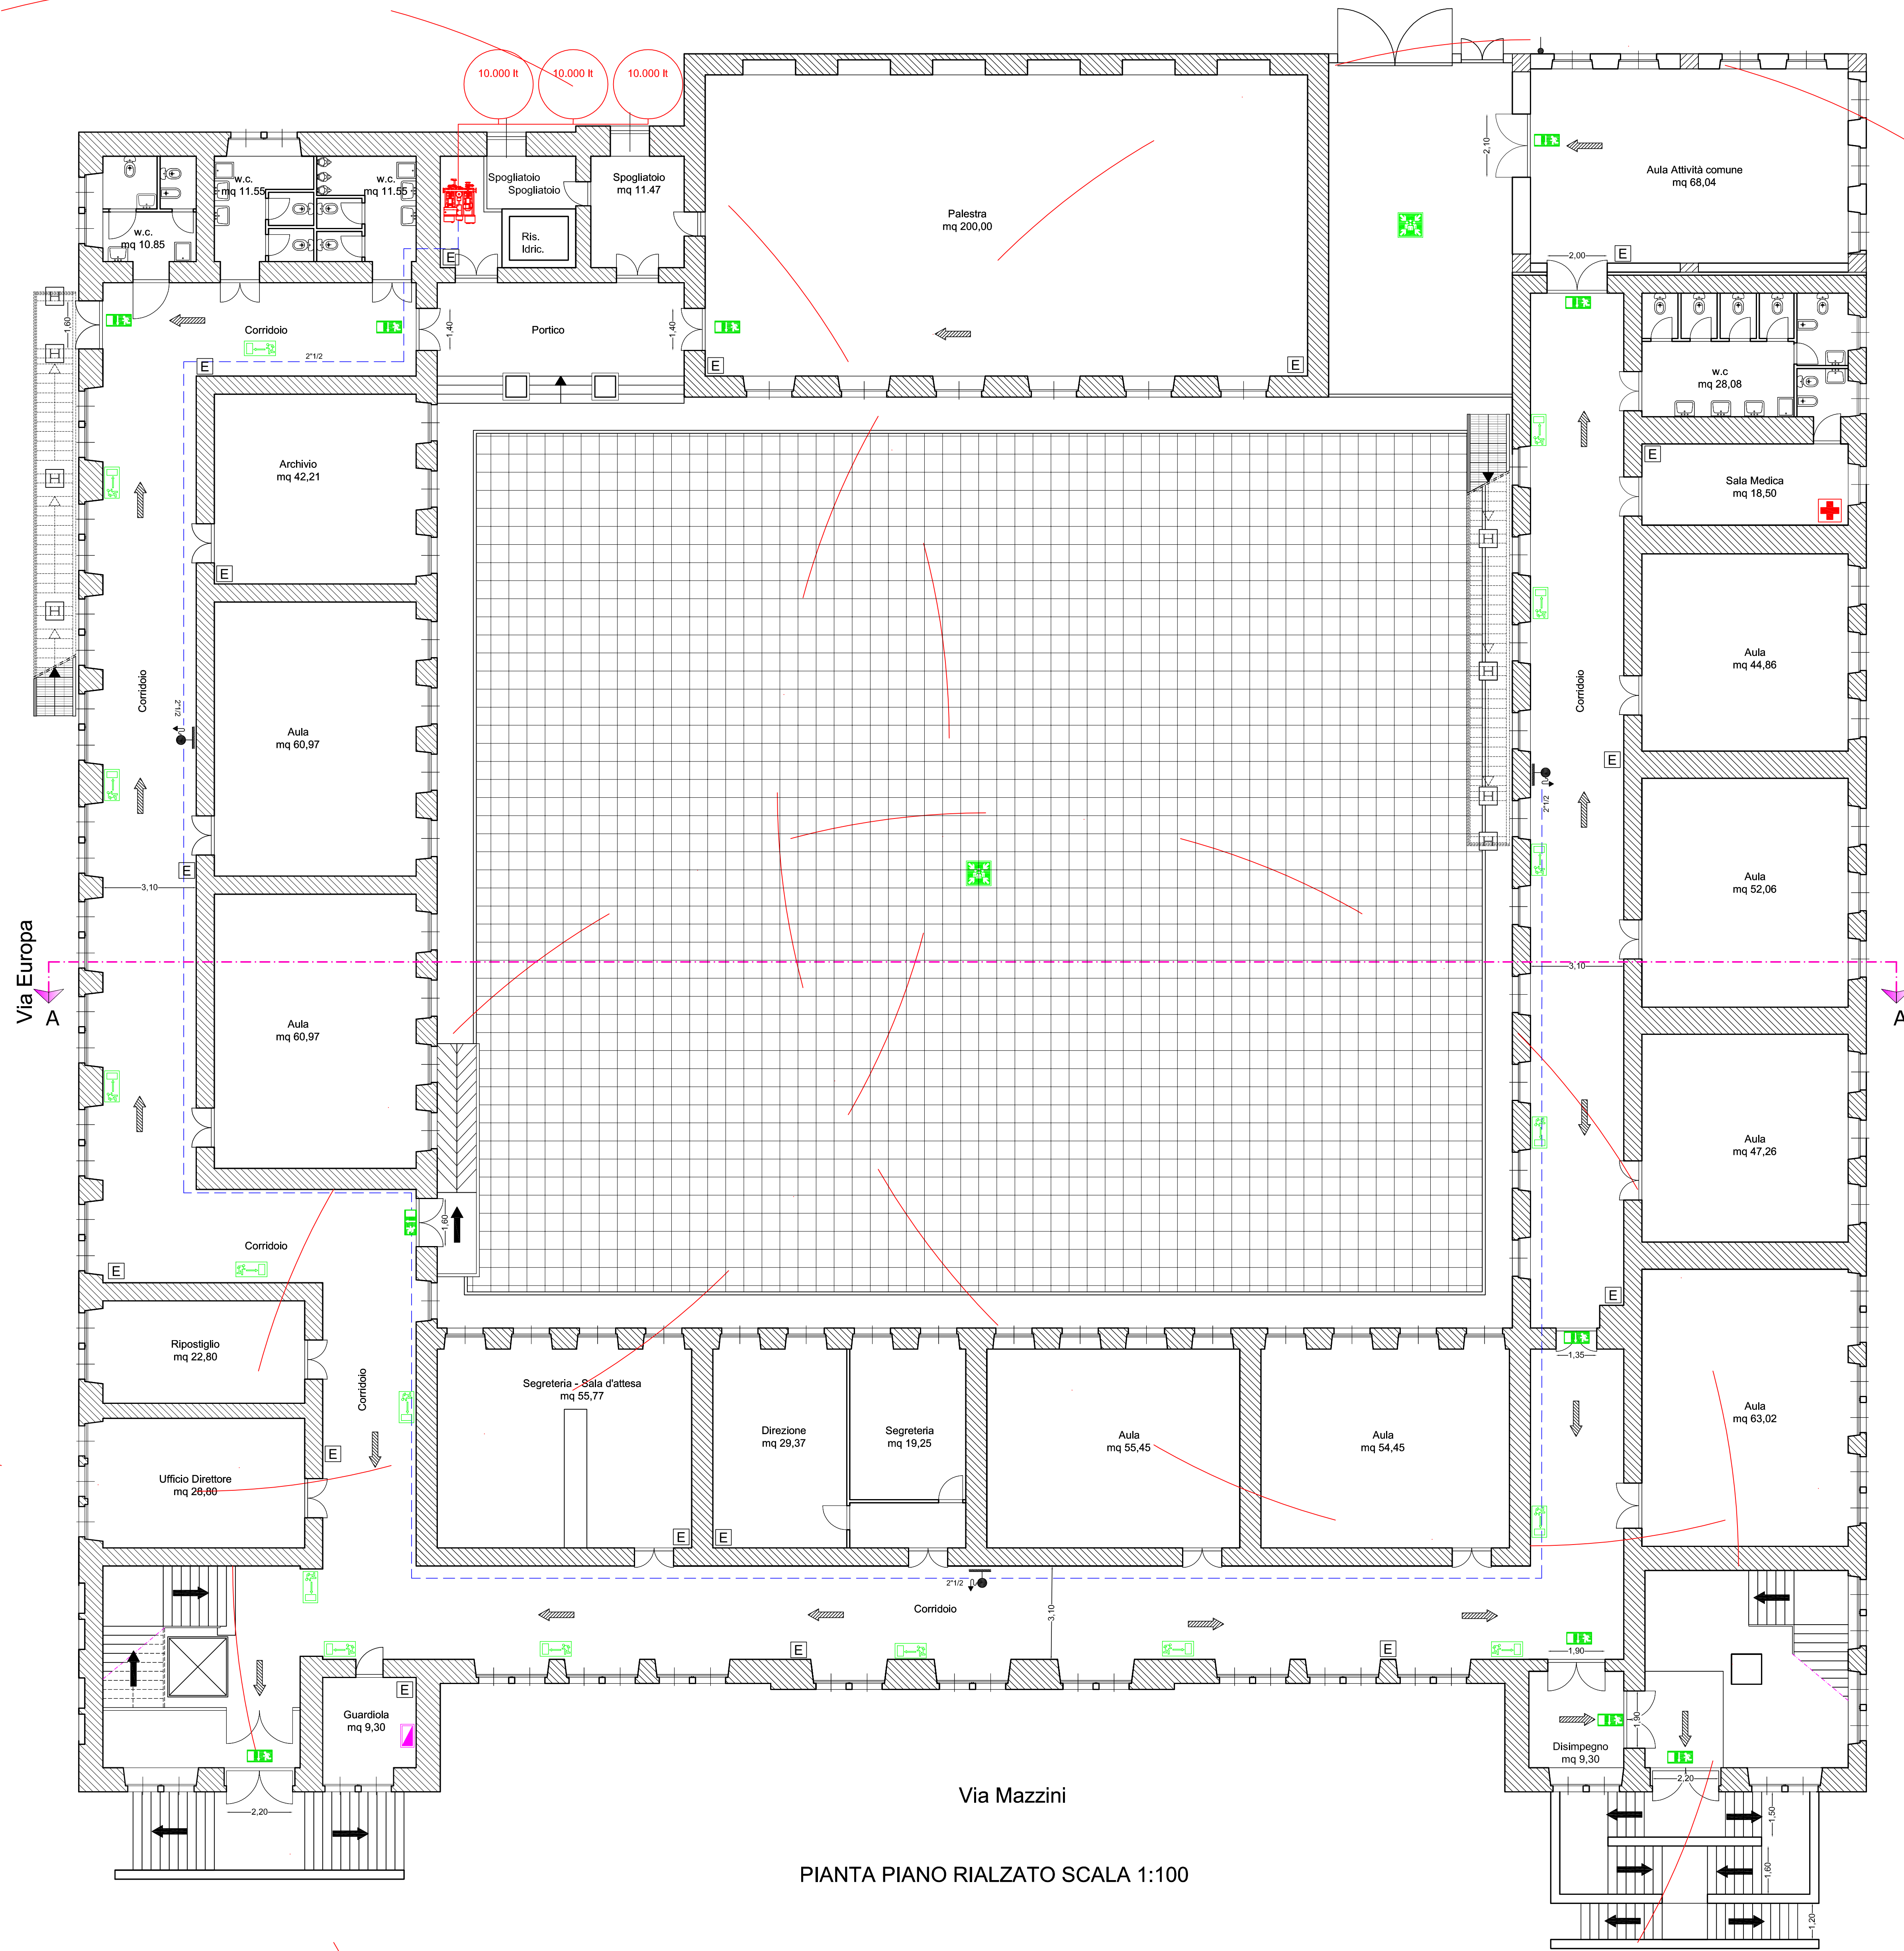

PIANTA PIANO RIALZATO SCALA 1:100

Studio Tecnico associato di Ingegneria e Architettura
98023 FURCI SICULO (ME) - tel. e fax: 0942 702068 (4 linee) - e-mail: info@sttaweb.it

Comune di Valguarnera Caropepe (EN)	
Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA G. MAZZINI CON RELATIVO ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO	
Allegato: -IMPIANTO ANTINCENDIO- Pianta Piano Terra	Tavola:
I.A.2	
Scala: 1:100	
Data:	
Rev: 01	